


TEOLLISUUSHALLIEN  
MYYMÄLÖIDEN  
RAVINTOLOIDEN YMS.  
SUODATTAVA ILMASTOINTI-  
JÄRJESTELMÄ

## TEKNISET TIEDOT

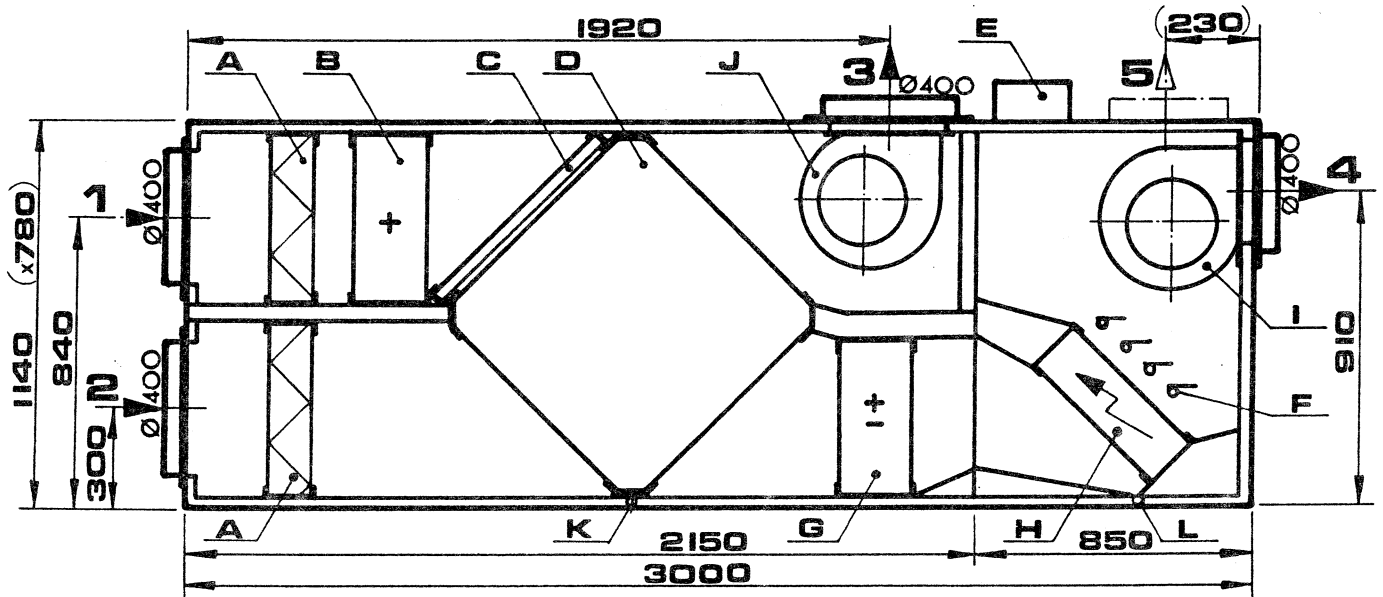

### KOJEEN LIITÄNNÄT, OSAT JA PÄÄMITAT

1. KORVAUSILMA TAI KORVAUSILMAN JA KIERTOILMAN SEKOITUS KOJEELLE
2. LIKAINEN POISTOILMA SISÄLTÄ KOJEELLE
3. LIKAINEN POISTOILMA LÄMMÖNVAIHTIMELTA ULOS
4. SUODATTETTU PUHDAS TULOILMA SISÄLLE, PUHALLUSSUUNTA A
5. SUODATTETTU PUHDAS TULOILMA SISÄLLE, PUHALLUSSUUNTA B
- A. MEKAANISET KUITUSUODATTIMET
- B. TULOILMAN ESILÄMMITYSYKSIKKÖ (VESI TAI SÄHKÖ, LISÄLAITE)
- C. KEMIAALLINEN SUODATIN
- D. LEVYLÄMMÖNVAIHDIN
- E. SÄHKÖLIITÄNTÄRASIA
- F. AUTOMAATTINEN SÄHKÖSUODATTIMEN PESUJÄRJESTELMÄ (LISÄLAITE)
- G. TULOILMAN JÄLKILÄMMITYSYKSIKKÖ ( VESI TAI SÄHKÖ)
- H. SÄHKÖSUODATTIMET
- I. TULOILMAPUHALLIN
- J. POISTOILMAPUHALLIN
- K. KONDESSIVESIVIEMÄRÖINTI
- L. PESUJÄRJESTELMÄN VIEMÄRÖINTI

# KAIR 3500 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ

TEOLLISUUSHALLIEN, MYYMÄLÖIDEN, RAVINTOLOIDEN, TOIMISTOJEN JA KOKOUSTILOJEN YM. ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄ VARUSTETTUNA TEHOKKAALLA SUODATUKSELLA JA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA. KIERTOILMAN KÄYTÖN MAHDOLLI-SUUS.

## KÄYTTÖKOHDTE ESIMERKKEJÄ

ILMASTOITAVA TILA	TILAN NELIÖMÄÄRÄ TAI HENKILÖMÄÄRÄ	
TOIMISTOTILAT	550-850 m <sup>2</sup>	55-85 HLÖÄ
KOKOUSTILAT	135-220 m <sup>2</sup>	55-85 HLÖÄ
RAVINTOLAT RUOKALAT KAHVILAT	55 - 85 m <sup>2</sup>	55-85 HLÖÄ
MYYMÄLÄT	230-440 m <sup>2</sup>	
TEOLLISUUSTILAT	360-570 m <sup>2</sup>	55-85 HLÖÄ

## PUHALTIMIEN TIEDOT

TULO- JA POISTOILMAPUHAL-LIN 3~220/380V
1850 W
970 dm <sup>3</sup> /s
(3500 m <sup>3</sup> /h)
590 Pa

## KOJE SISÄLTÄÄ

- 1 KPL TULO- JA KIERTOILMAPUHALLIN
- 1 KPL POISTOILMAPUHALLIN
- 1 KPL SÄHKÖSUODATINYKSIKKÖ
- 2 KPL MEKAANINEN KUITUSUODATIN
- 1 KPL RISTIVIRTAUSTYYPPINEN LEVYLÄMMÖNVAIHDIN
- 1 KPL 5-PORTAINEN MUUNTAJASÄÄDIN (PUHALTIMIEN PYÖRIMISNOPEUBEN SÄÄTÖÖN).

## LISÄLAITTEET

- KEMIAALLINEN SUODATIN
- JÄLKILÄMMITYS- JA ESILÄMMITYSYKSIKKÖ (VESI TAI SÄHKÖ)
- AUTOMAATTINEN SÄHKÖSUODATTIMEN KENNON PESULAITTEISTO
- AUTOMAATTINEN KORVAUSILMAN JA KIERTOILMAN SÄÄTÖYKSIKKÖ
- ILMALÄMMITYSLISÄLAITTEISTO YM.

## ASENNUS

KOJE ASENNETAAN KUIVAAN JA LÄMPIMÄÄN TILAAAN (MIN. 13°C). MIKÄLI KOJE HUONEEN LÄMPÖTILA ON ALLE 13°C ON ERISTÄMISEEN PYYDETTÄVÄ TEHTAALTA ERITYISOHJEET. KOJE ASENNETAAN JALUSTALLE TAI LATTIALLE TÄRINÄNVAI-MENNUSMATON PÄÄLLE. KONDENSIVESIVIEMÄRÖINTI JÄRJESTETTÄVÄ.

KOJE ON VALMISTETTU MUOVIPINNOITETUSTA TERÄSLEVYSTÄ. KOJE ON LÄMPÖ - JA ÄÄNIERISTETTY. VALMISTAJA PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

VALMISTAJA:

EDUSTAJA:

KOSKEN ILMA KY  
42300 JÄMSÄNKOSKI  
PUH. (942) 47501

  
hyvän ilman järjestelmä